LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	INTERRUTTORE EMERGENZA. DI SGANCIO DELL'IMP. ELETTRICO
	PRESA tipo bipasso (10/16A) oppure UNEL (SHUKO+10/16A)
	PRESA INTERBLOCCATA CEE17 R = 400V B = 230V
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	PULSANTE TIRANTE
	RONZATORE PER IMPIANTO DI CHIAMATA MEDIANTE PULSANTE A TIRANTE DA INSTALLARE NEL QUADRO
	LUCE DI EMERGENZA (S.A.=Sempre Accesa) (S.E.=Solo Emergenza)
V.C.	POSTAZIONE CITOFONICA ESTERNA
	POSTAZIONE CITOFONICA ALLOGGIO
N° X POT W	TUBI FLUORESCENTI
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	SENSORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE CORPI ILLUMINANTI
	PUNTO LUCE A PARETE
	PROIETTORE ESTERNO
TP	PRESA TELEFONO
TV	PRESA TV
	RIVELATORE FUMO (F) / INFRAROSSO (IR)
	LUCE LED CORTESIA
	PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
CREP.	SENSORE CREPUSCOLARE PER COMANDO ILLUMINAZIONE ESTERNA
	NODO EQUIPOTENZIALE
	DISPERSORE IMPIANTO DI TERRA

Particolare derivazioni tipiche a vista

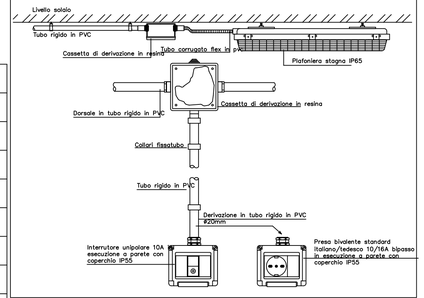

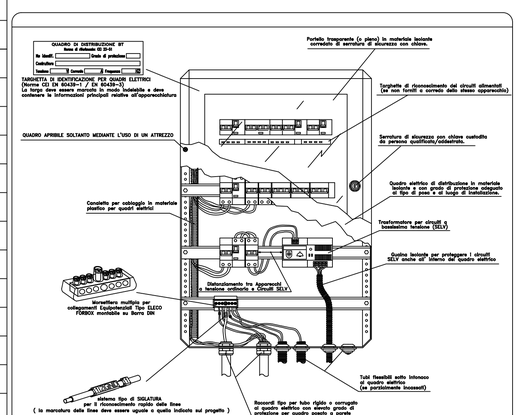

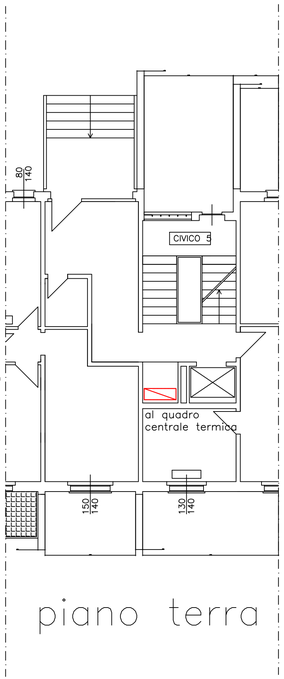

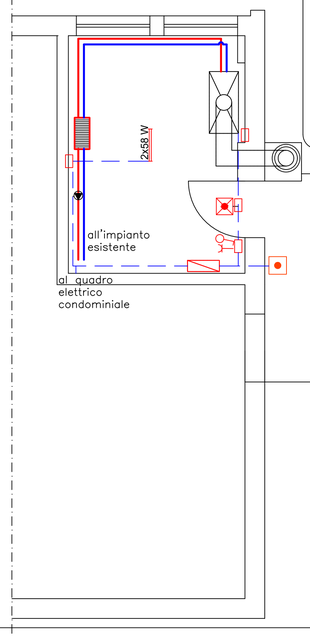

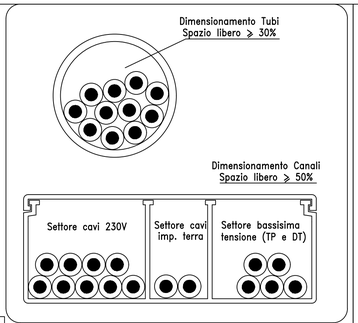

Arte SAVONA

REGIONE LIGURIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
SEZIONE A.R.T.E. SAVONA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
FABBRICATO DI ERP - PROPRIETA' ARTE SAVONA

Via Bertolotto 4-5 - Quiliano (SV)
FONDI "FESR"

PROGETTO ESECUTIVO

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Alessandra Rossi	**Il Progettista coordinatore:** ing. Paola Andreoli **Il Progettista impianti:** ing. Massimiliano Gattuso

TAVOLA:
Progetto impiantistico
impianto elettrico

TAV 3G

DATA: Settembre 2018